BACINO A

BACINO B

BACINO C

BACINO D

BACINO E

BACINO F

COMUNE DI SAVOSA

DA COMANO

CANALIZZAZIONI COMUNALI DI COMANO

DA CANOBBIO

A CUREGLIA

A LUGANO

DA SAVOSA

A SAVOSA

CANALIZZAZIONI COMUNALI DI SAVOSA

VIA TESSERETE

VIA STAZIONE

VIA SONVICO

RISCIAGH

ZOCA

CAMPAGNE

TRIDA

TAVES

MONTE SAN ROCCO

RONCHI

PIAN GALLINA

CENTRO STUDI TREVANO

CORNAREDO

RESSEGA

LEGENDA :

- CONFINE COMUNALE
- LIMITE PIANO GENERALE DI SMALTIMENTO (P.G.S.)
- LIMITI BACINI IMBRIFERI
- LIMITI AREE TRIBUTARIE
- 0.22 — SUPERFICIE IN ETTARI (ha)
- (AE / ψ) — ABITANTI EQUIVALENTI / COEFFICIENTE DI SCORRIMENTO
- CANALIZZAZIONE COMUNALE ACQUE MISTE,ESISTENTE DA MANTENERE
- CANALIZZAZIONE COMUNALE ACQUE CHIARE E/O METEORICHE,ESISTENTE DA MANTENERE
- CANALIZZAZIONE COMUNALE ACQUE LURIDE,ESISTENTE DA SOSTITUIRE
- CANALIZZAZIONE COMUNALE ACQUE MISTE,ESISTENTE DA SOSTITUIRE
- CANALIZZAZIONE COMUNALE/CANTONALE ACQUE CHIARE E/O METEORICHE,ESISTENTE DA SOSTITUIRE
- CANALIZZAZIONE COMUNALE ACQUE MISTE,NUOVA
- CANALIZZAZIONE COMUNALE ACQUE CHIARE E/O METEORICHE,NUOVA
- CANALIZZAZIONE COMUNALE ACQUE MISTE ESISTENTE,DA TRASFORMARE IN CANALIZZAZIONE COMUNALE ACQUE CHIARE E/O METEORICHE
- ALLACCIAMENTO PRIVATO ACQUE LURIDE PRINCIPALE
- ALLACCIAMENTO PRIVATO ACQUE CHIARE E/O METEORICHE PRINCIPALE
- CANALIZZAZIONE COMUNALE NUOVA DESTINATA ALLE SOLE ACQUE CHIARE
- COLLETTORE CONSORTILE ACQUE MISTE ESISTENTE
- CANALIZZAZIONE DA ELIMINARE
- SCARICATORE DI PIENA CONSORTILE
- BACINO DI RITENZIONE CONSORTILE
- CORSO D'ACQUA
- RIALE INTUBATO
- EDIFICIO FUORI ZONA ALLACCIATO
- EDIFICIO FUORI ZONA DA NON ALLACCIARE
- SETTORE DI PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE Au

ZONE DI CALCOLO	AE/ha	ψ
ZONA NUCLEO TRADIZIONALE NT	90	0.80
ZONA DI PROTEZIONE DEL PAESAGGIO PA	40	0.30
ZONA RESIDENZIALE R2	40	0.30
ZONA RESIDENZIALE R3	115	0.30
ZONA RESIDENZIALE R5	140	0.30
ZONA MISTA RAr7 + IAr	60	0.60
ZONA DI INTERESSE PUBBLICO AP	VAR.	VAR.
ZONA PAVIMENTATA DI CALCOLO	0	0.80
ZONA NON EDIFICABILE	0	0

SISTEMI DI SMALTIMENTO
SISTEMA SEPARATO
INFILTRAZIONE NEL TERRENO
SISTEMA MISTO

NOTA:
L'APPLICAZIONE DEI COEFFICIENTI DI SCORRIMENTO DEVE TENER CONTO DEI FATTORI PERCENTUALI DI ADEGUAMENTO IN CONSIDERAZIONE DI SITUAZIONI TRANSITORIE O AREE DOVE E' AMMESSA L'INFILTRAZIONE(VEDI RAPPORTO PROGETTO DI MASSIMA RUBRICA 6.pto. 1.3):
- PER LE AREE GRAVITANTI SULLE CANALIZZAZIONI PUBBLICHE DI PORZA SI FA RIFERIMENTO ALLO ψ EFFETTIVO INDICATO NEL CALCOLO IDRAULICO,
- PER LE AREE GRAVITANTI SUI COLLETTORI CONSORTILI O SU CANALIZZAZIONI DI COMUNI LIMITROFI SI FA RIFERIMENTO ALLO ψ EFFETTIVO RIPORTATO NELLE TABELLE SU QUESTO PIANO:

A [ettari]	ψ	ψ effettivo
0.30	90	0.15

ESTRATTO NUCLEO 1:1000

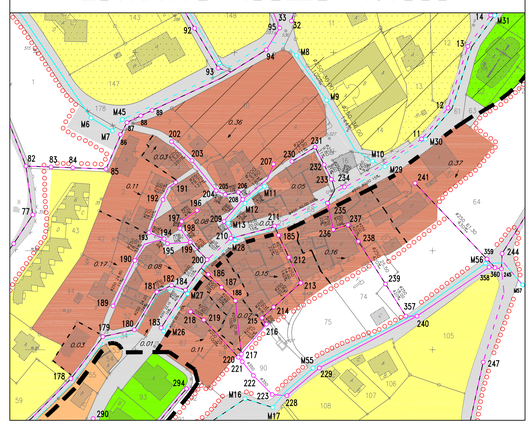

RUPRECHT INGEGNERIA SA
Ingegneri consulenti dipl. ETH/EPF SIA OTIA

R. Pozzi, direzione
A. Rebeggi, gerio civile
S. Benescioni, strutture
R. Guerreghi, ambiente

CH-6982 Vezia
Via Cantonale 6
Tel. +4191 971 81 21
Fax. +4191 971 76 72

CH-6952 Tesserete
Via Ceresina
Tel. +4191 943 55 12
Fax. +4191 943 55 14

E-mail: ruping@bluewin.ch

COMUNE DI PORZA

PIANO GENERALE DI SMALTIMENTO - PGS

Planimetria generale 1:2000

PLANIMETRIA

PROGETTO DI MASSIMA

REV.	DATA:	DIS:	H:
A	15.09.03	lj	0.5 AGGIORNAMENTO ZONA PROTEZIONE E RETE
-	-	-	- -
-	-	-	- -

DATA:	PRO:	Lp
Marzo 2002	DIS:	lf
SCALA:	H:	30
1:2000	DIM:	126x80

2160 | M | 302 | A